



piano seminterrato 1




LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
	Idrante ESISTENTE a muro UNI145 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Idrante NUOVO a muro UNI145 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Estintore
	Attacco per autopompa - Gruppo di mandata UNI 10779 a2"4 1xUNI170
	Idrante Soprasuolo UNI170

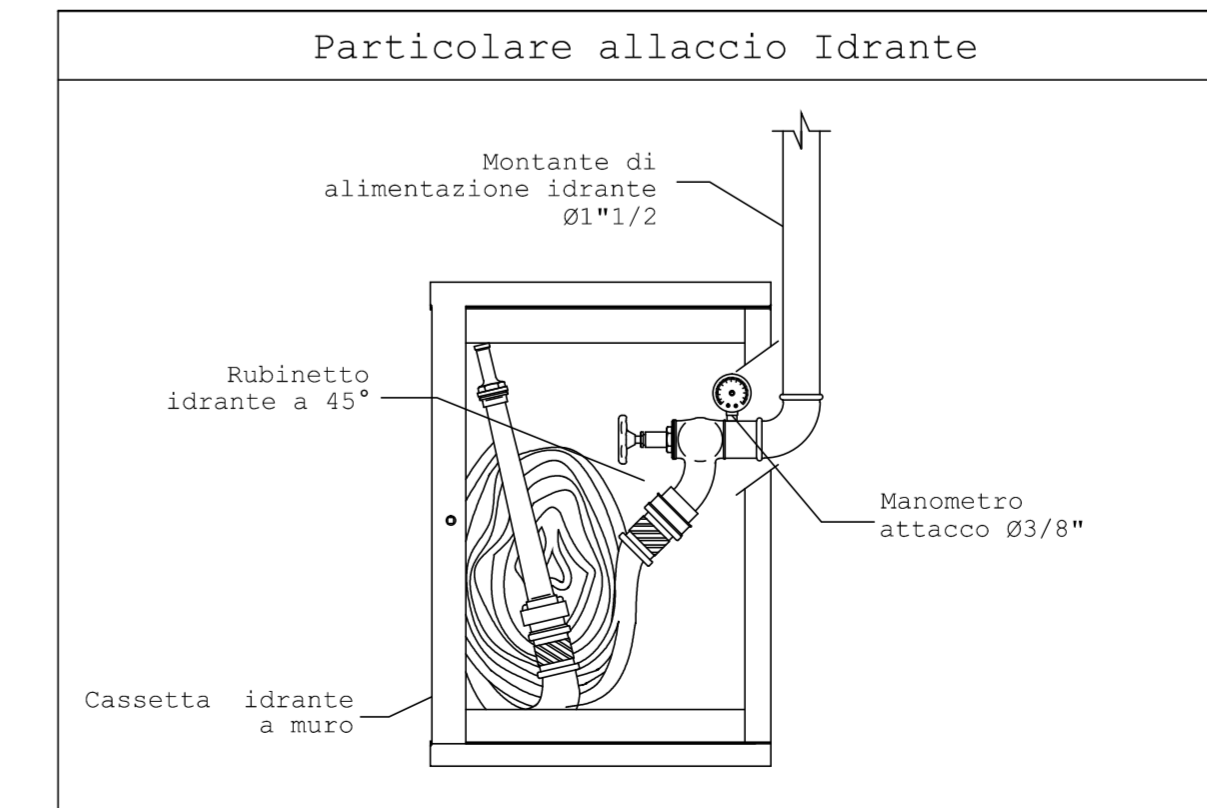



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
CATANZARO



REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
1					

treengineering Progettazione Impianti Tecnologici
ing. Pietro SCALAMANDRE' Trevisi Costolara, 25 - 88100 CATANZARO
p.l. Raffaele LEONE

Cantanzaro	Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro
<p>Adeguamento del P.O. Pugliese ci fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</p>	
Elaborato	IA - PS1
Scala	1:200
Descrizione	Impianto Estinzione Incendi Dispositivi di protezione attiva Piano Primo Seminterrato
Disegnato	27 Ottobre 2017
Nome file	IA.dwg